

Lichteffizienz:

115 Lumen/Watt

CRI:

CRI: 84,3

Farbtemperatur:


4183 K

Lichtstärke: 4055 lm

Leuchtdichte: 1942 cd

Leistung: 35,3 W

Powerfaktor: 0,97

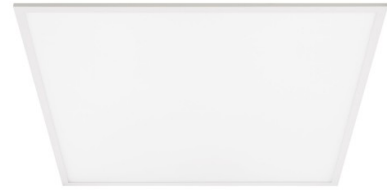

Bestellnummer:

BPDU620125_4000K

Messung erstellt:

28.07.2026 09:14:39


Beschreibung:

OFFICUM IN

LED Einbaupanel - quad. -


weiß - 220-240V - IP20 - 35W -

3000, 3500, 4000K - DALI

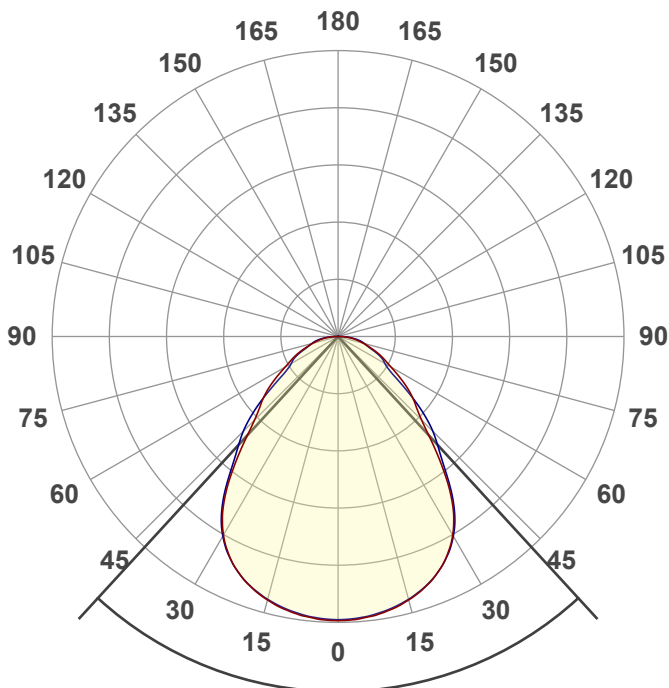


Abstrahlwinkel **85,1°**



Spektrum

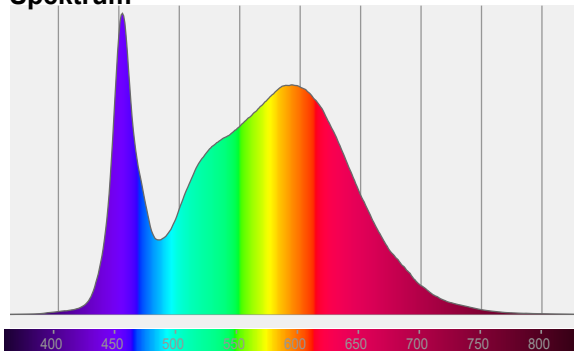



Anschluss

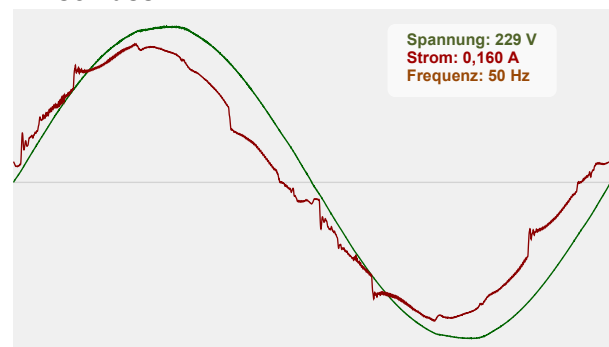

Spannung: 229 V
Strom: 0,160 A
Frequenz: 50 Hz

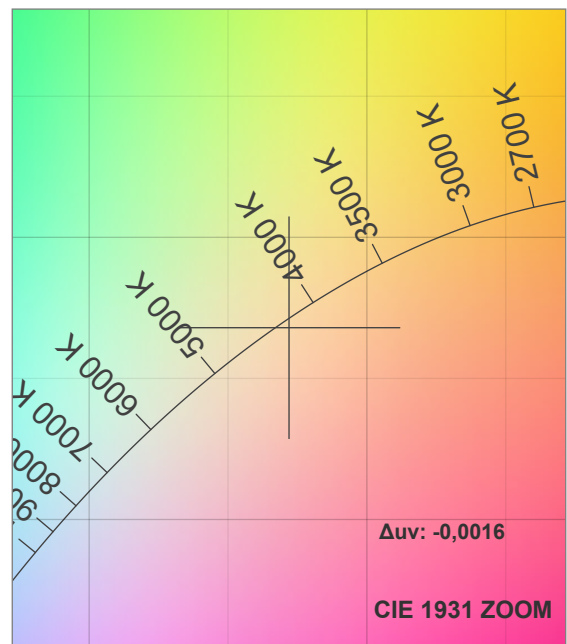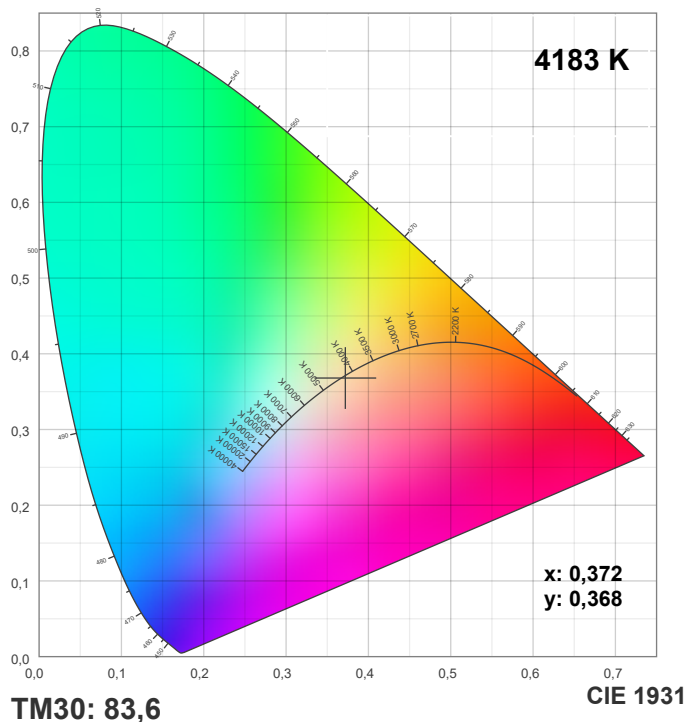

CRI: 84,3 (R1-R8)

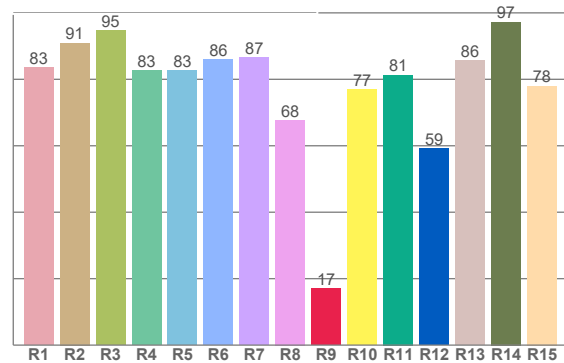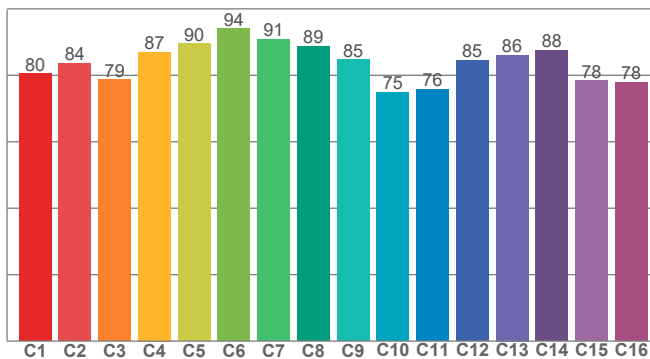

CRI R-Werte, nur R1-R8 werden zur Berechnung des endgültigen CRI-Wertes verwendet

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
83,5	90,9	94,7	82,6	82,7	85,9	86,6	67,7	17,0	77,0	81,3	59,2	85,7	97,3	78,0


TM30 C-Werte, 16 eingelagerte Werte von insgesamt 99 C-Werten

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16
80,5	83,6	78,7	87,0	89,6	94,0	90,8	88,8	84,8	74,9	75,8	84,6	86,1	87,5	78,3	77,9


Farbparameter

Farbtemperatur CCT	CRI-Wert rendering CRI	Rotanteil R9 CRI R9	Farbtreue TM30 Rf	Farbbereich TM30 Rg
4183 K	84,3	17,0	83,6	95,4

TM30 Details

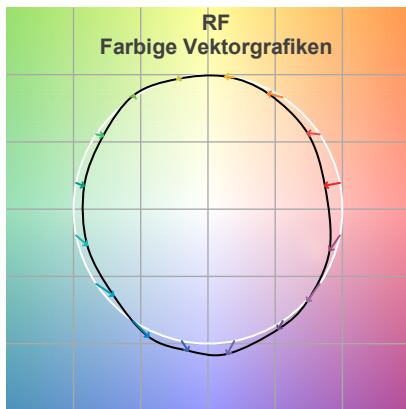

Lichtstrahl Details

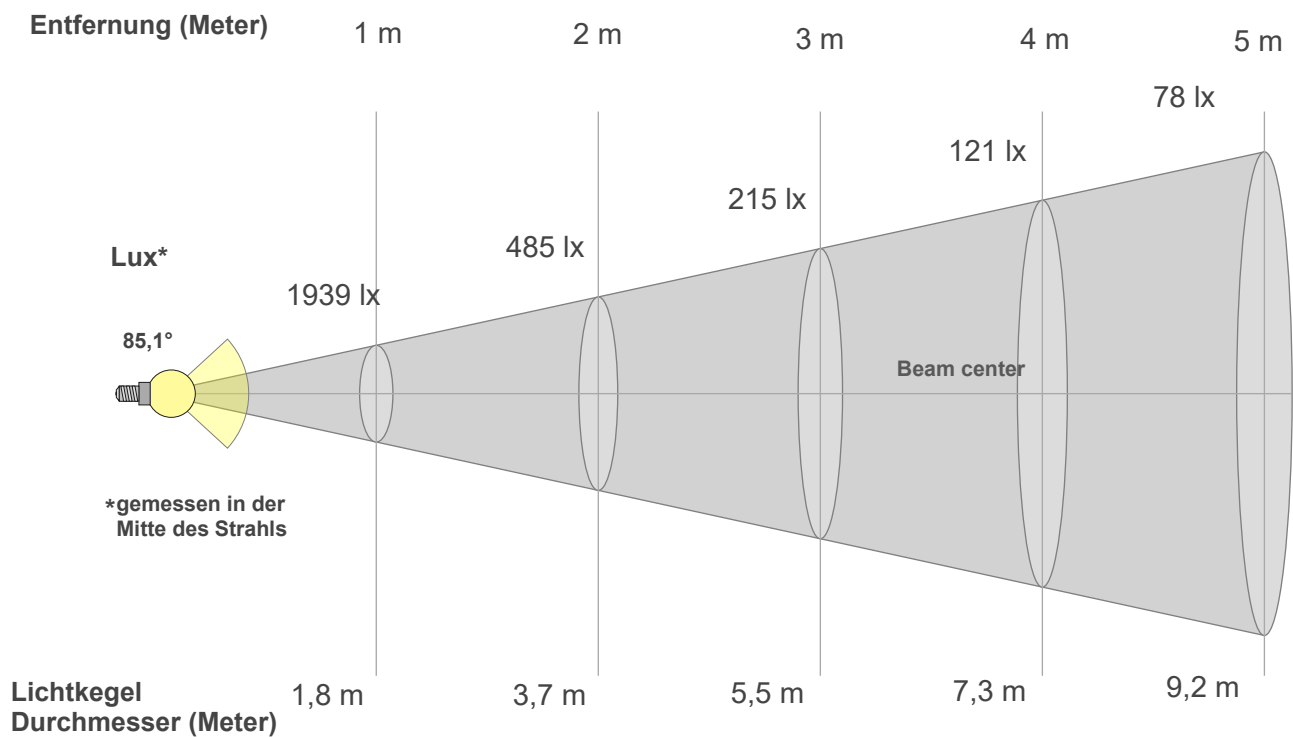

Strahlintensitäten von 1-20m

1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	3,3m	6,6m	9,8m	13,1m	16,4m	19,7m	23m	26,2m	29,5m	32,8m
1939lx	485lx	215lx	121lx	78lx	54lx	40lx	30lx	24lx	19lx	180,2lx	45lx	20lx	11,3lx	7,2lx	5lx	3,7lx	2,8lx	2,2lx	1,8lx

Blendungsbewertung nach UGR

p Decke		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Wand		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Boden		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Raumgrößen X Y		Blickrichtung rechtwinklig zur Lampenachse					Blickrichtung parallel zur Lampenachse				
2H	2H	15,4	16,5	15,6	16,7	17,0	15,3	16,4	15,5	16,7	16,9
	3H	16,4	17,6	16,8	17,8	18,0	16,4	17,5	16,8	17,8	18,0
	4H	17,0	18,0	17,4	18,3	18,6	16,9	18,0	17,3	18,3	18,5
	6H	17,5	18,5	17,8	18,7	19,1	17,6	18,5	17,9	18,8	19,2
	8H	17,7	18,6	18,1	19,0	19,4	17,9	18,8	18,2	19,1	19,5
	12H	17,9	18,8	18,3	19,1	19,6	18,1	19,0	18,4	19,3	19,7
4H	2H	15,8	16,8	16,2	17,1	17,3	15,7	16,8	16,1	17,1	17,3
	3H	17,1	18,0	17,5	18,4	18,8	17,1	18,0	17,5	18,4	18,8
	4H	17,8	18,6	18,2	19,0	19,5	17,8	18,6	18,2	19,0	19,5
	6H	18,4	19,2	18,9	19,6	20,0	18,5	19,3	19,0	19,7	20,0
	8H	18,7	19,5	19,3	19,8	20,2	18,9	19,6	19,4	20,0	20,3
	12H	19,0	19,6	19,5	20,0	20,5	19,2	19,8	19,7	20,2	20,7
8H	4H	18,1	18,8	18,6	19,2	19,5	18,1	18,8	18,6	19,1	19,5
	6H	19,0	19,5	19,5	20,0	20,5	19,0	19,6	19,5	20,0	20,6
	8H	19,4	19,9	19,9	20,4	21,1	19,5	20,0	20,0	20,5	21,1
	12H	19,8	20,2	20,4	20,7	21,3	19,9	20,3	20,5	20,8	21,5
12H	4H	18,1	18,7	18,6	19,1	19,6	18,1	18,7	18,6	19,1	19,6
	6H	19,1	19,6	19,6	20,1	20,7	19,1	19,6	19,7	20,1	20,8
	8H	19,6	20,0	20,2	20,5	21,1	19,7	20,1	20,3	20,6	21,2
Variation der Beobachterposition für den Leuchtenabstand S											
S = 1.0H		0,1 / -0,2					0,1 / -0,2				
S = 1.5H		0,3 / -0,4					0,3 / -0,4				
S = 2.0H		0,6 / -0,6					0,6 / -0,6				
Standard-Tabelle		n/a					n/a				
Korrektur Zusammenfassung		n/a					n/a				
Korrigierte Blendungsindizes bezogen auf 4055 lm Gesamtlichtstrom											

Measurement Details	
Messzeitpunkt	28.07.2026 09:14:39
Betreiber	EVN Lichttechnik

Laboratory and Equipment		
Laboreigentümer und Standort	EVN Lichttechnik	Winkelhaid, Deutschland
Flickermeter Art	Viso Systems	LabFlicker
Frequenz der Eingangsleistung	50 Hz	

Flicker Details		
Flicker-Abtastrate	20000 Abtastungen/s	
Flicker Kennwerte gemäß der Illuminating Engineering Society (IES)	Flicker Frequenz	101,01 Hz
	Flickeranteil in %	0,23 %
	Flicker Index	0
Flicker Kennwerte gemäß der Kalifornische Energiekommission, JA 8/10 Prozentsatz Amplitudenmodulation	Ungefiltert	0,23 %
	mit 40-Hz-Grenze	0,01 %
	mit 90-Hz-Grenze	0,01 %
	mit 200-Hz-Grenze	0,06 %
	mit 400-Hz-Grenze	0,08 %
	mit 1000-Hz-Grenze	0,14 %
Flickerindex nach ASSIST	Mp 0	Konformität mit der EU-Ökodesign-Richtlinie

Flickerkurve (vollständig ausgewertetes Flickersignal)		
TLA-Kennwerte gemäß IEC TR 61547-1, IEC 61000-3-3 und IEC 61000-4-15	Flicker PstLM Wert 0,01 Flicker SVM Wert 0	No - PstLM not measured No - SVM not measured

Flicker Frame (Bild einer Flickerperiode im Zeitbereich)	Flicker FFT (Flickerkurve im Frequenzbereich)
---	---

