

Lichteffizienz:

138 Lumen/Watt

CRI:

CRI: 84,5

Farbtemperatur:

4156 K

Lichtstärke: **580 lm/m**

Leuchtdichte: **183 cd**

Leistung: **4,2 W/m**

Powerfaktor: **1,0**



Bestellnummer:


SK2024302840

Messung erstellt:

03.06.2020 11:44:14

Beschreibung:


**LED-Strip - IP20 - 24V/DC -
4,8W/m - 529lm/m - 60LED/m
4000K - Teilungsmaß:
100mm
(angeschlossen an
Labornetzteil)**

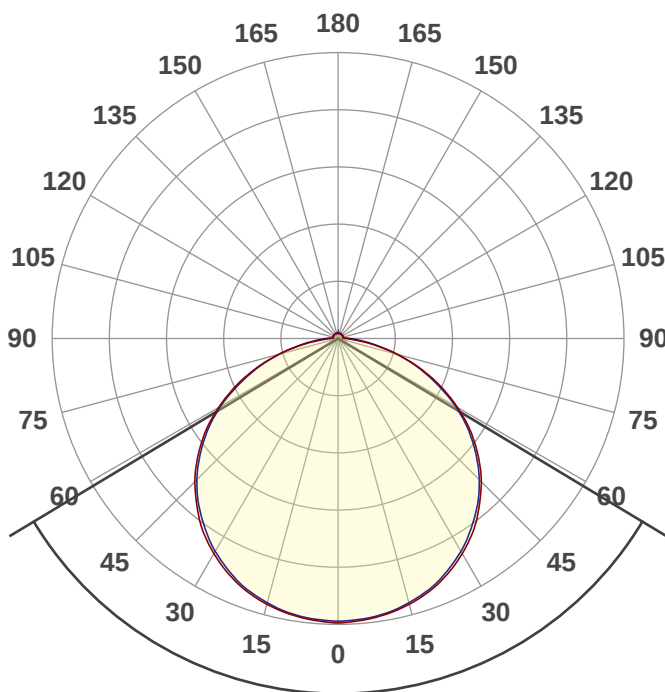


Abstrahlwinkel



117,9°

Spektrum


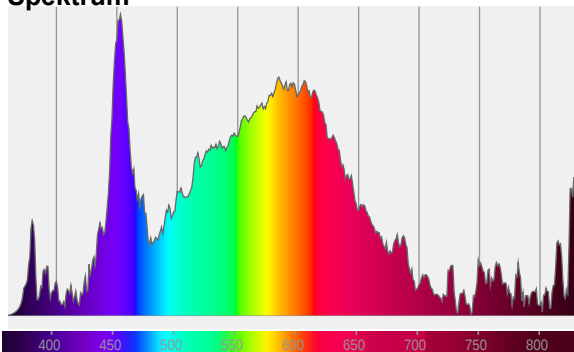


Anschluss

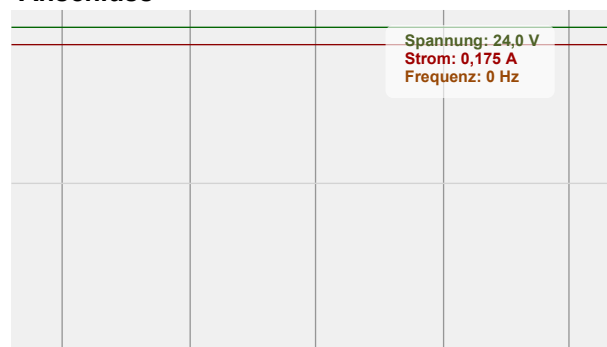

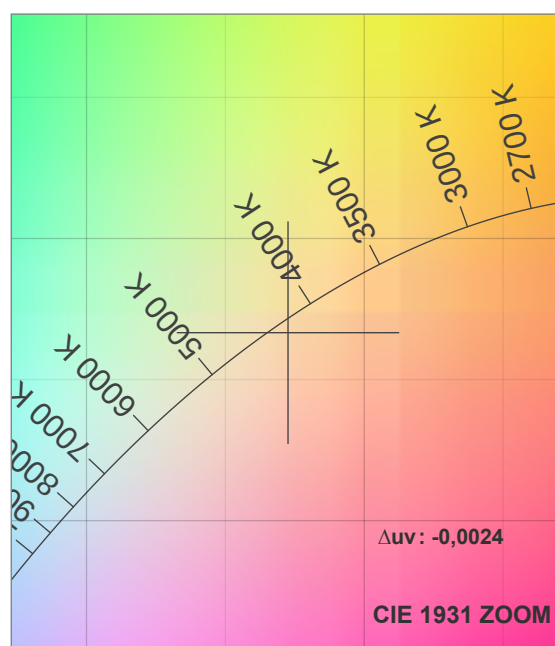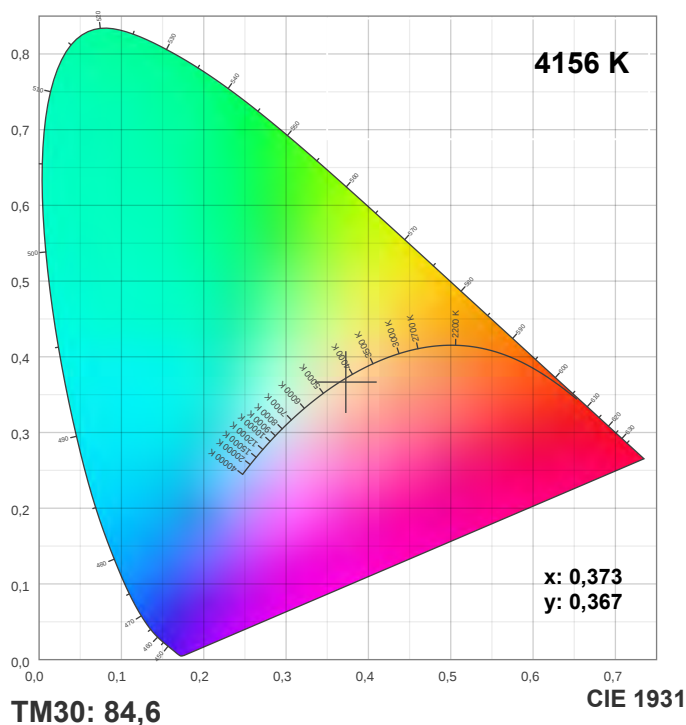

CRI: 84,5 (R1-R8)

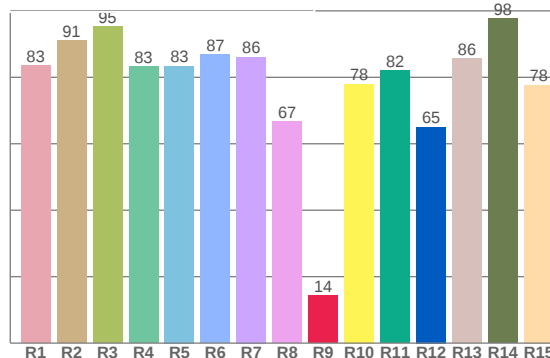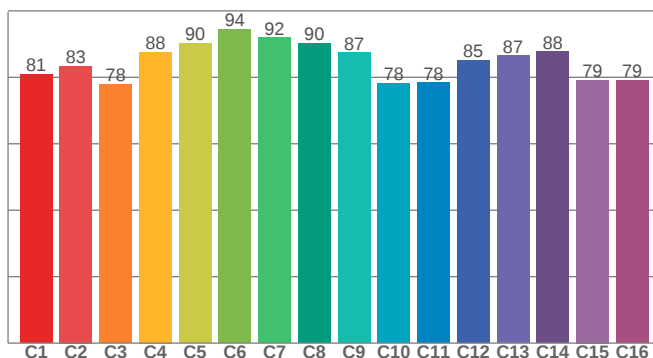

CRI R-Werte, nur R1-R8 werden zur Berechnung des endgültigen CRI-Wertes verwendet

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
83,5	91,1	95,2	83,1	83,4	86,8	86,1	66,7	14,4	78,0	82,0	65,0	85,6	97,7	77,7

TM30 C-Werte, 16 eingelagerte Werte von insgesamt 99 C-Werten

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16
80,9	83,4	77,9	87,6	90,3	94,4	91,9	90,2	87,4	78,2	78,4	85,2	86,5	87,7	79,2	79,1

Farbparameter

Farbtemperatur CCT	CRI-Wert rendering CRI	Rotanteil R9 CRI R9	Farbtreue TM30 Rf	Farbbereich TM30 Rg
4156 K	84,5	14,4	84,6	95,9

RF Farbige Vektorgrafiken



The diagram illustrates a light cone originating from a light source with a beam angle of 117.9°. The distance from the source is marked in meters (m) at the top: 1 m, 2 m, 3 m, 4 m, and 5 m. The beam diameter (Lichtkegel Durchmesser) in meters is marked at the bottom: 3.3 m, 6.6 m, 10 m, 13.3 m, and 16.6 m. The illuminance in lux (lx) is marked along the cone: 182 lx at 3.3 m, 46 lx at 6.6 m, 20 lx at 10 m, 11 lx at 13.3 m, and 7 lx at 16.6 m. The beam center is indicated by a horizontal line. A note states: *gemessen in der Mitte des Strahls.

Distance (m)	Beam Diameter (m)	Illuminance (lx)
3.3	3.3	182
6.6	6.6	46
10	10	20
13.3	13.3	11
16.6	16.6	7

1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	3,3m	6,6m	9,8m	13,1m	16,4m	19,7m	23m	26,2m	29,5m	32,8m
182lx	46lx	20lx	11lx	7lx	5lx	4lx	3lx	2lx	2lx	17lx	4,2lx	1,9lx	1,1lx	0,7lx	0,5lx	0,3lx	0,3lx	0,2lx	0,2lx

Blendungsbewertung nach UGR

p Decke		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Wand		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Boden		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Raumgrößen X Y		Blickrichtung rechtwinklig zur Lampenachse					Blickrichtung parallel zur Lampenachse				
2H	2H	23,6	24,8	23,8	25,1	25,4	24,3	25,6	24,6	25,9	26,2
	3H	24,8	26,0	25,2	26,4	26,7	25,9	27,1	26,3	27,4	27,7
	4H	25,3	26,4	25,7	26,8	27,1	26,5	27,7	27,0	28,0	28,4
	6H	25,6	26,6	26,0	27,0	27,4	27,1	28,1	27,5	28,5	28,9
	8H	25,7	26,7	26,1	27,0	27,5	27,3	28,3	27,7	28,7	29,2
	12H	25,7	26,7	26,1	27,1	27,6	27,5	28,5	27,9	28,8	29,4
4H	2H	24,2	25,3	24,6	25,7	26,0	24,8	26,0	25,2	26,3	26,6
	3H	25,7	26,7	26,1	27,1	27,6	26,6	27,6	27,0	28,0	28,5
	4H	26,2	27,1	26,7	27,6	28,2	27,3	28,2	27,8	28,6	29,2
	6H	26,5	27,4	27,1	27,8	28,3	27,9	28,7	28,4	29,2	29,6
	8H	26,6	27,4	27,2	27,9	28,3	28,1	28,9	28,7	29,3	29,8
	12H	26,7	27,3	27,2	27,8	28,4	28,4	29,0	28,9	29,5	30,0
8H	4H	26,4	27,2	27,0	27,7	28,1	27,4	28,2	28,0	28,6	29,1
	6H	26,9	27,5	27,5	28,1	28,7	28,2	28,8	28,7	29,3	29,9
	8H	27,1	27,6	27,7	28,2	28,9	28,5	29,0	29,1	29,6	30,3
	12H	27,2	27,6	27,8	28,2	28,9	28,8	29,2	29,4	29,8	30,5
12H	4H	26,4	27,1	27,0	27,6	28,1	27,4	28,1	27,9	28,5	29,1
	6H	27,0	27,5	27,6	28,1	28,8	28,2	28,7	28,8	29,3	30,0
	8H	27,2	27,6	27,8	28,2	28,9	28,5	29,0	29,2	29,5	30,2
Variation der Beobachterposition für den Leuchtenabstand S											
S = 1.0H		0,1 / -0,1					0,0 / -0,1				
S = 1.5H		0,2 / -0,4					0,1 / -0,2				
S = 2.0H		0,5 / -0,7					0,5 / -0,6				
Standard-Tabelle		n/a					n/a				
Korrektur Zusammenfassung		n/a					n/a				
Korrigierte Blendungsindizes bezogen auf 580 lm Gesamtlichtstrom											

Measurement Details	
Messzeitpunkt	03.06.2020 11:44:14
Betreiber	EVN Lichttechnik

Laboratory and Equipment		
Laboreigentümer und Standort	EVN Lichttechnik	Winkelhaid, Deutschland
Flickermeter Art	Viso Systems	LabFlicker
Frequenz der Eingangsleistung	0 Hz	

Flicker Details		
Flicker-Abtastrate	20000 Abtastungen/s	
Flicker Kennwerte gemäß der Illuminating Engineering Society (IES)	Flicker Frequenz	119,05 Hz
	Flickeranteil in %	0,03 %
	Flicker Index	0
Flicker Kennwerte gemäß der Kalifornische Energiekommission, JA 8/10 Prozentsatz Amplitudenmodulation	Ungefiltert	0,03 %
	mit 40-Hz-Grenze	0,01 %
	mit 90-Hz-Grenze	0,01 %
	mit 200-Hz-Grenze	0,01 %
	mit 400-Hz-Grenze	0,02 %
	mit 1000-Hz-Grenze	0,02 %
Flickerindex nach ASSIST	Mp 0	Konformität mit der EU-Ökodesign-Richtlinie

Flickerkurve (vollständig ausgewertetes Flickersignal)		
TLA-Kennwerte gemäß IEC TR 61547-1, IEC 61000-3-3 und IEC 61000-4-15	Flicker PstLM Wert 0,01 Flicker SVM Wert 0	Yes - PstLM $\leq$ 1,0 Yes - SVM $<$ 0,4

