

Lichteffizienz:

101 Lumen/Watt

CRI:

CRI: 88,1

Farbtemperatur:

3072 K

Lichtstärke: **485 lm/m**

Leuchtdichte: **141 cd**

Leistung: **4,8 W/m**

Powerfaktor: **1,0**



Bestellnummer:


SK5424302802

Messung erstellt:

23.02.2021 16:34:15

Beschreibung:


**LED-Strip - IP54 - 24V/DC -
4,8W/m - 486lm/m - 60LED/m
3000K - Teilungsmaß:
100mm
(angeschlossen an
Labornetzteil)**

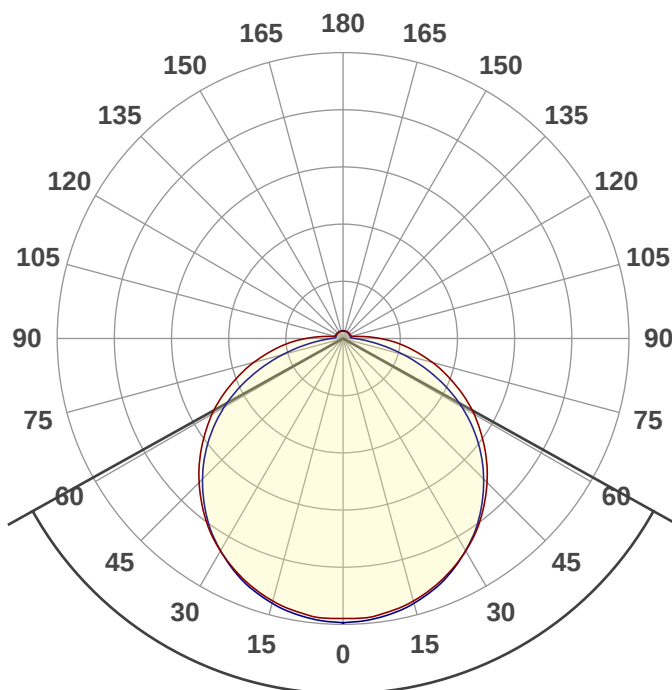


Abstrahlwinkel


121,8°

Spektrum

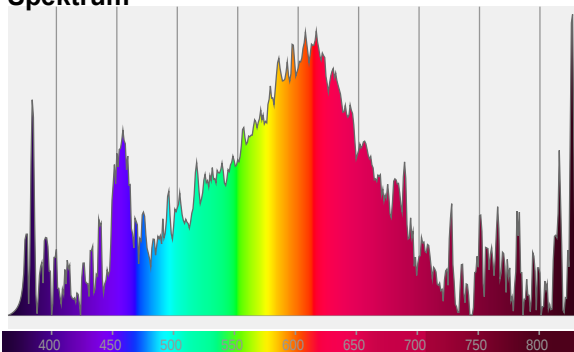


Anschluss

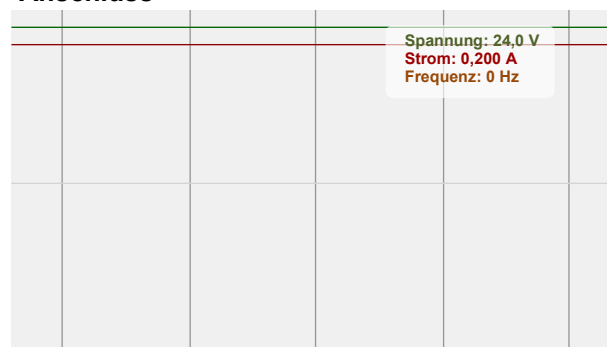


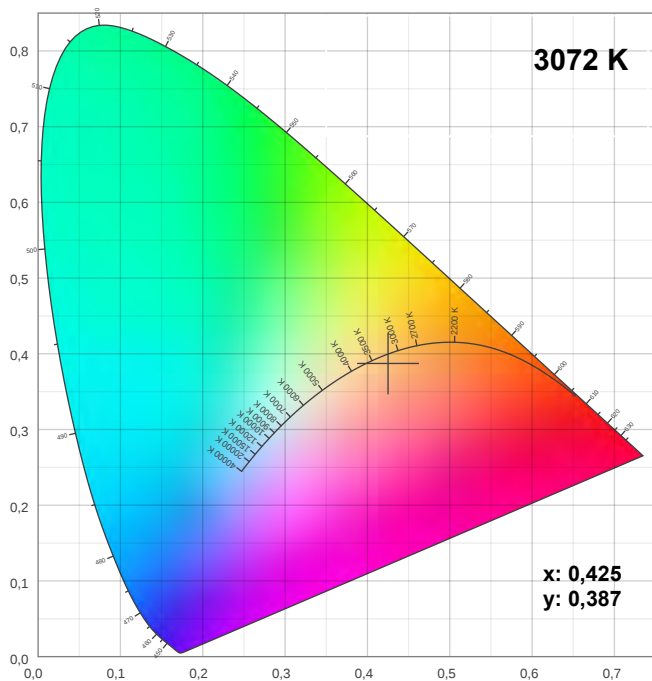


TM30: 88,9

CIE 1931

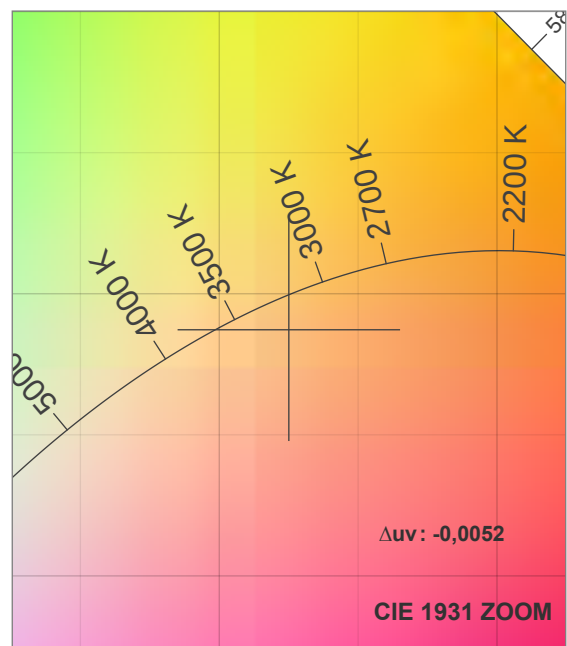

CRI: 88,1 (R1-R8)

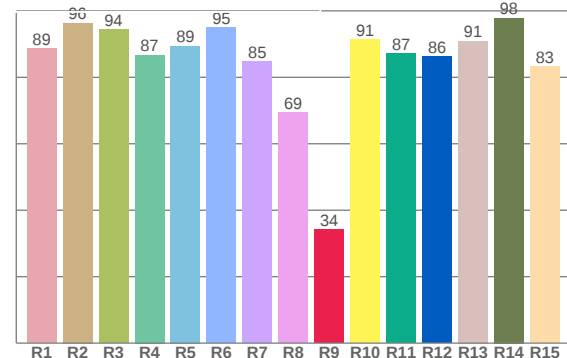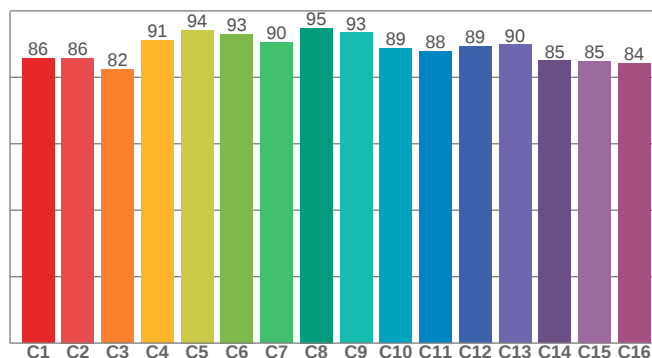

CRI R-Werte, nur R1-R8 werden zur Berechnung des endgültigen CRI-Wertes verwendet

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
88,6	96,3	94,5	86,7	89,5	95,0	84,9	69,4	34,2	91,5	87,1	86,2	90,9	97,8	83,2

TM30 C-Werte, 16 eingelagerte Werte von insgesamt 99 C-Werten

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16
85,7	85,8	82,5	91,1	94,2	93,1	90,5	94,9	93,4	88,7	87,8	89,3	89,8	85,0	84,8	84,2

Farbparameter

Farbtemperatur CCT	CRI-Wert rendering CRI	Rotanteil R9 CRI R9	Farbtreue TM30 Rf	Farbbereich TM30 Rg
3072 K	88,1	34,2	88,9	98,6

RF



The diagram illustrates a light cone originating from a light source with a beam angle of 121,8°. The beam's diameter and the resulting illuminance (in lux) are shown at distances of 1 m, 2 m, 3 m, 4 m, and 5 m. The beam center is marked, and the illuminance decreases as the distance increases.

Entfernung (Meter)	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m
Lichtkegel Durchmesser (Meter)	3,6 m	7,2 m	10,8 m	14,4 m	18 m
Lux*	140 lx	35 lx	16 lx	9 lx	6 lx

*gemessen in der Mitte des Strahls

1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	3,3m	6,6m	9,8m	13,1m	16,4m	19,7m	23m	26,2m	29,5m	32,8m
140lx	35lx	16lx	9lx	6lx	4lx	3lx	2lx	2lx	1lx	13lx	3,3lx	1,4lx	0,8lx	0,5lx	0,4lx	0,3lx	0,2lx	0,2lx	0,1lx

Blendungsbewertung nach UGR

p Decke		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Wand		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Boden		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Raumgrößen X Y		Blickrichtung rechtwinklig zur Lampenachse					Blickrichtung parallel zur Lampenachse				
2H	2H	24,1	25,3	24,4	25,7	26,0	23,8	25,0	24,1	25,4	25,7
	3H	26,1	27,3	26,6	27,7	28,0	25,4	26,6	25,9	27,0	27,3
	4H	27,1	28,2	27,6	28,6	29,0	26,1	27,3	26,6	27,6	28,0
	6H	28,2	29,2	28,6	29,6	30,1	26,7	27,7	27,1	28,1	28,6
	8H	28,7	29,7	29,1	30,1	30,6	26,9	27,9	27,4	28,3	28,9
	12H	29,2	30,2	29,7	30,7	31,2	27,1	28,1	27,6	28,5	29,1
4H	2H	24,8	25,9	25,2	26,3	26,7	24,5	25,7	25,0	26,0	26,4
	3H	27,0	28,0	27,5	28,4	29,0	26,4	27,4	26,9	27,9	28,4
	4H	28,1	29,1	28,6	29,5	30,2	27,2	28,2	27,8	28,6	29,3
	6H	29,3	30,2	29,9	30,6	31,1	27,9	28,8	28,5	29,3	29,7
	8H	29,9	30,7	30,5	31,2	31,7	28,2	29,0	28,8	29,5	30,0
	12H	30,6	31,3	31,2	31,8	32,4	28,5	29,1	29,1	29,7	30,3
8H	4H	28,5	29,2	29,1	29,7	30,2	27,7	28,5	28,3	29,0	29,5
	6H	29,9	30,5	30,5	31,1	31,7	28,7	29,3	29,2	29,8	30,5
	8H	30,7	31,2	31,3	31,8	32,5	29,1	29,6	29,7	30,2	31,0
	12H	31,5	32,0	32,2	32,6	33,3	29,5	30,0	30,2	30,6	31,3
12H	4H	28,5	29,2	29,1	29,7	30,3	27,8	28,4	28,4	29,0	29,6
	6H	30,0	30,5	30,6	31,2	31,9	28,9	29,4	29,5	30,0	30,7
	8H	30,8	31,3	31,5	31,9	32,6	29,4	29,8	30,0	30,4	31,1
Variation der Beobachterposition für den Leuchtenabstand S											
S = 1.0H		0,1 / -0,1					0,1 / -0,1				
S = 1.5H		0,1 / -0,1					0,1 / -0,1				
S = 2.0H		0,2 / -0,2					0,3 / -0,4				
Standard-Tabelle		n/a					n/a				
Korrektur Zusammenfassung		n/a					n/a				
Korrigierte Blendungsindizes bezogen auf 485 lm Gesamtlichtstrom											

Measurement Details	
Messzeitpunkt	23.02.2021 16:34:15
Betreiber	EVN Lichttechnik

Laboratory and Equipment		
Laboreigentümer und Standort	EVN Lichttechnik	Winkelhaid, Deutschland
Flickermeter Art	Viso Systems	LabFlicker
Frequenz der Eingangsleistung	0 Hz	

Flicker Details		
Flicker-Abtastrate	20000 Abtastungen/s	
Flicker Kennwerte gemäß der Illuminating Engineering Society (IES)	Flicker Frequenz	119,05 Hz
	Flickeranteil in %	0,03 %
	Flicker Index	0
Flicker Kennwerte gemäß der Kalifornische Energiekommission, JA 8/10 Prozentsatz Amplitudenmodulation	Ungefiltert	0,03 %
	mit 40-Hz-Grenze	0,01 %
	mit 90-Hz-Grenze	0,01 %
	mit 200-Hz-Grenze	0,01 %
	mit 400-Hz-Grenze	0,02 %
	mit 1000-Hz-Grenze	0,02 %
Flickerindex nach ASSIST	Mp 0	Konformität mit der EU-Ökodesign-Richtlinie

Flickerkurve (vollständig ausgewertetes Flickersignal)		
TLA-Kennwerte gemäß IEC TR 61547-1, IEC 61000-3-3 und IEC 61000-4-15	Flicker PstLM Wert 0,01 Flicker SVM Wert 0	Yes - PstLM $\leq$ 1,0 Yes - SVM $<$ 0,4

Flicker Frame (Bild einer Flickerperiode im Zeitbereich)	Flicker FFT (Flickerkurve im Frequenzbereich)
--	---

